

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO					
SÍMBOLO	TIPO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
	S2D		SAÍDA DE EMERGENÇA	SÍMBOLO RETÂNGULAR FONDO VERDE PÍCTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE EVACUAÇÃO DE EMERGENÇA DE JUAN SALA DE DEBENEFICIAMENTO ANIMAIS: L = 2,0 H
	S2E		SAÍDA DE EMERGENÇA	SÍMBOLO RETÂNGULAR FONDO VERDE PÍCTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE JUAN SALA DE ATERRAMENTO DA BOTA, ACESSO
	S3		ESCALA DE EMERGENÇA		DE ESCALAS INTERIORES DE ESCALAS
	S9				INDICAÇÃO DO SENTIDO DE EVACUAÇÃO DE EMERGENÇA DE JUAN SALA DE DEBENEFICIAMENTO OU SÍMBOLO O PÍCTOGRAMA INDICATIVO DE EVACUAÇÃO DE EMERGENÇA DE ACESSO COM O SINALIZADOR
	S12		SAÍDA DE EMERGENÇA	PLACA COM SÍMBOLO RETÂNGULAR, FONDO VERDE, PÍCTOGRAMA "SAÍDA" E OU PÍCTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, COR ALTA DE LETRA SEMPRE >= 50 MM	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENÇA, COMPLEMENTAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, (50 MM)

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
SÍMBOLO	COD.	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	APLICAÇÃO
	E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
			SÍMBOLO QUADRO FUMO: VERMELHO PICTOGRAMA: FIGURA DE INCÊNDIO	

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO				
COD.	SÍMBOLO	SIGNIFICAÇÃO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
M1	Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Proteção Contra Incêndios: - Saídas de emergência - Sinalização de emergência - Extintores de incêndio * Edificação em estrutura construída com materiais resistentes ao fogo Em caso de emergência ligar 190-Polícia Militar	INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO	SÍMBOLO: QUADRADO OU RETÂNGULO CONTRASTANTE COM A FOTOGRAFIA MENSAGEM: FOTOGRAFIA MENSAGEM: AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO. O TIPO DE TELÉFONOS DE EMERGÊNCIA	NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO

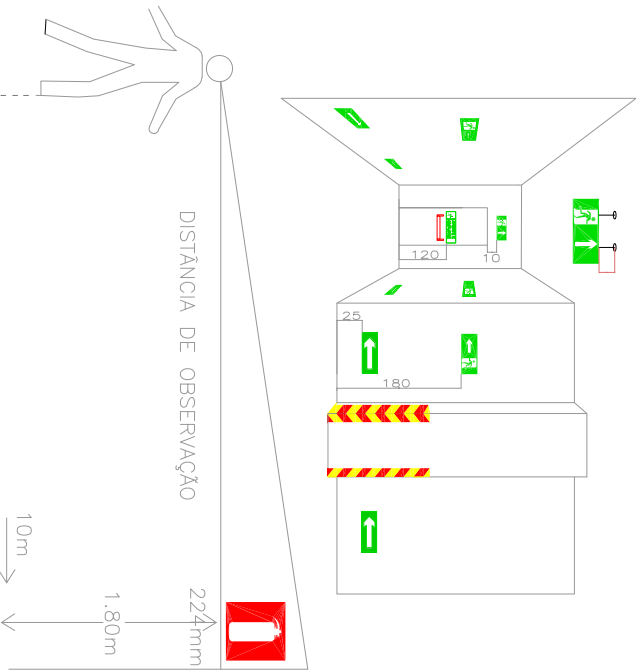
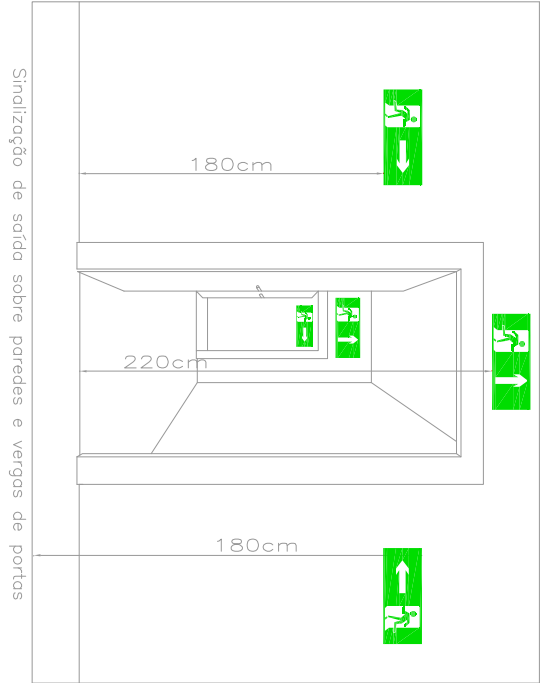
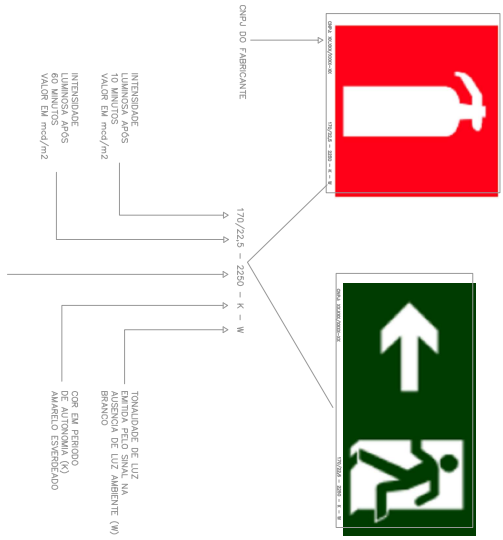
NOTA: O SISTEMA DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ AO CONTIDO NA IT-15 DO CBMMG

LEGENDA GERAL	
	CONFIRMADO E GUARDA-CORPO
	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (P.Q.S.) 2A20-B-C
	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA, NÍVEL MÍNIMO DE LUMINÂNCIA = 5 LUX
	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA COM 2 REFLETORES.
	INDICAÇÃO DO CÓDIGO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO – VER TABELA "A"
	INÍCIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	PLACA COM SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

QUADRO DE ÁREAS:

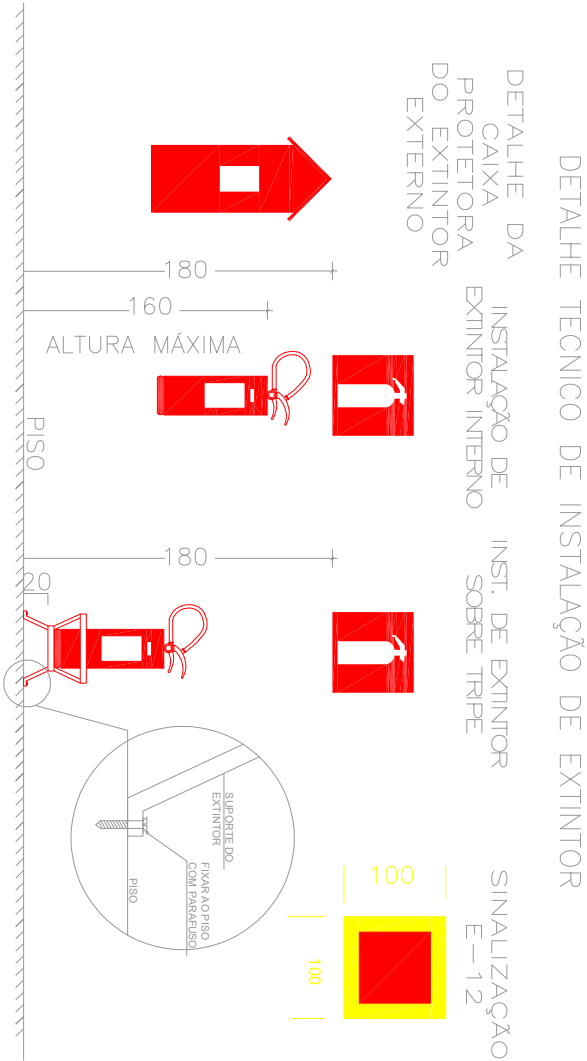
TERRENO: _____ 303,60m2

 MINISTÉRIO DA DEFESA FORÇA ARMADA BRASILEIRA			
QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA			
LEGISLAÇÃO			
NORMA ADOPTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS		DECRETO Nº 42.998/2020	
TABELA		TABELA 01 IT 01 10º EDIÇÃO	
SITUAÇÃO DA OCUPAÇÃO		EXISTENTE	
MEDIDAS DE SEGURANÇA		REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES	
GRUPO DE OCUPAÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
A	HABITAÇÃO COLETIVA	A-3	PENITENCIÁRIO
CARGA DE INCENDIO – IT. 09		ABRIGO	
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
A	HABITAÇÃO COLETIVA	A-3	PENITENCIÁRIO
CARGA DE INCENDIO – IT. 09		ABRIGO	
OCUPAÇÃO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCENDIO EM M ² /M ²
HABITAÇÃO COLETIVA	PENITENCIÁRIO	A-3	300 M ² /M ²
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO			
CARGA DE INCENDIO			
RISCO	300 M ² /M ²		
BAIXO	300 M ² /M ²		

[illegible]

DEI. DANSI. DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. AS PLACAS DEVERÃO SER FOTOINULNESCENTES E TODOS OS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS DE FORMA LEGÍVEL, NA FACE EXPOSTA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE (NOME DA FÁBRICA OU MARCA, REGISTRADA OU NÚMERO DO CNPJ-CADASTRO NACIONAL DE PESSOA FÍSICA), INTENSIDADE LUMINOSA POR METRO QUADRADO A 10 MINUTOS E 60 MINUTOS, TEMPO DE ATENUAÇÃO, COR DURANTE EXATGAÇÃO E COR DA FOTOINULNESCÊNCIA, CONFORME ITEM 6.7.5.10-1.

EXEMPLO: 140/20-71
CONFORME NBR 15493-1 (SINALIZAÇÃO DO FABRICANTE)



SEM ESCALA